

Merkblatt zum Schallimmissionsschutz für den Veranstalter bei Veranstaltungen im Clara-Zetkin-Park, Wiese vor AOK BSV Leipzig

Szenarium „Konzert Genre G1 (Jazz / Singer, Songwriter ohne Band)“

Mindestversorgungspegel des Publikums: $L_V = 86 \text{ dB(A)}$ (Kleinbühnen), Genrekorrektur $K_G = -4 \text{ dB}$

mögliche Veranstaltungszeiten: *werktags* zwischen 08.00 – 20.00 Uhr (max. 12 h)

sonntags zwischen 09.00 – 13.00 Uhr oder 15.00 – 20.00 Uhr (max. 3 h)

keine Zulassung für „seltene Ereignisse“

Verortung:

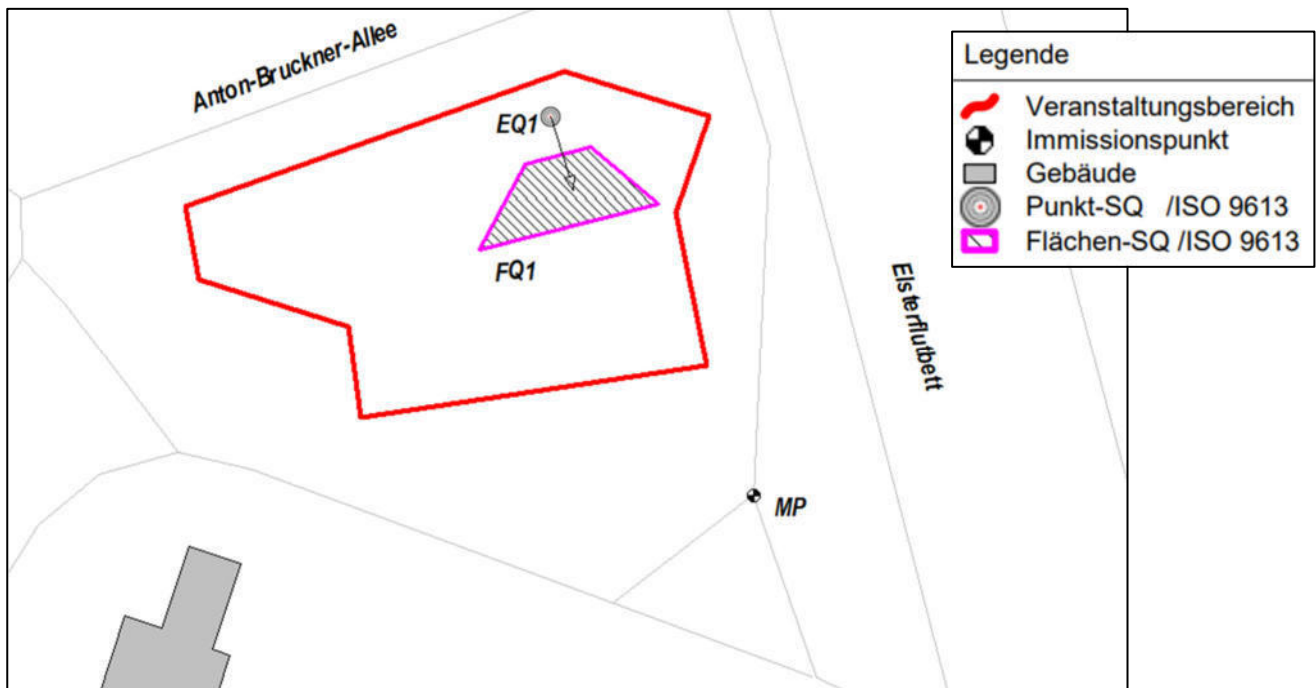


Abbildung: Lageplan Vorzugs-Bühnenstandort EQ1 und Kontroll-Messort MP für Veranstaltungen im Clara-Zetkin-Park, Wiese vor AOK BSV Leipzig

mit...

EQ1: Vorzugsstandort Beschallungsanlage mit Vorzugs-Hauptabstrahlrichtung von 163° (bei Norden: 0°)

FQ1: Vorzugsstandort Zuschauerbereich

MP: Kontroll-Messort an Wegkreuzung, Abstand zur Beschallungsanlage ca. 100 m

Einzuhaltende Immissionswerte am Kontroll-Messort MP beim Betrieb der Bühnen-Beschallungsanlagen (EQ1):

L_{A,m}: **65/62** dB(A) Mittelungspegel, A-bewertet) **werktags/sonntags** tagsüber
bzw. alternativ

L_{AFTm,5}: **70/67** dB(A) (Taktmaximal-Mittelungspegel im 5s-Takt)

L_{c,m}: **69/66** dB(C) (Mittelungspegel, C-bewertet) **werktags/sonntags** tagsüber

Merkblatt zum Schallimmissionsschutz für den Veranstalter bei Veranstaltungen im Clara-Zetkin-Park, Wiese vor AOK BSV Leipzig

Szenarium „Konzert Genre G2 (Pop / Rock / Singer, Songwriter mit Band)“,
 Mindestversorgungspegel des Publikums: $L_V = 86 \text{ dB(A)}$ (Kleinbühnen), Genrekorrektur $K_G = 0 \text{ dB}$
 mögliche Veranstaltungszeiten: werktags zwischen 08.00 – 20.00 Uhr: max. 6 h
 keine Zulassung für „seltene Ereignisse“

Verortung:

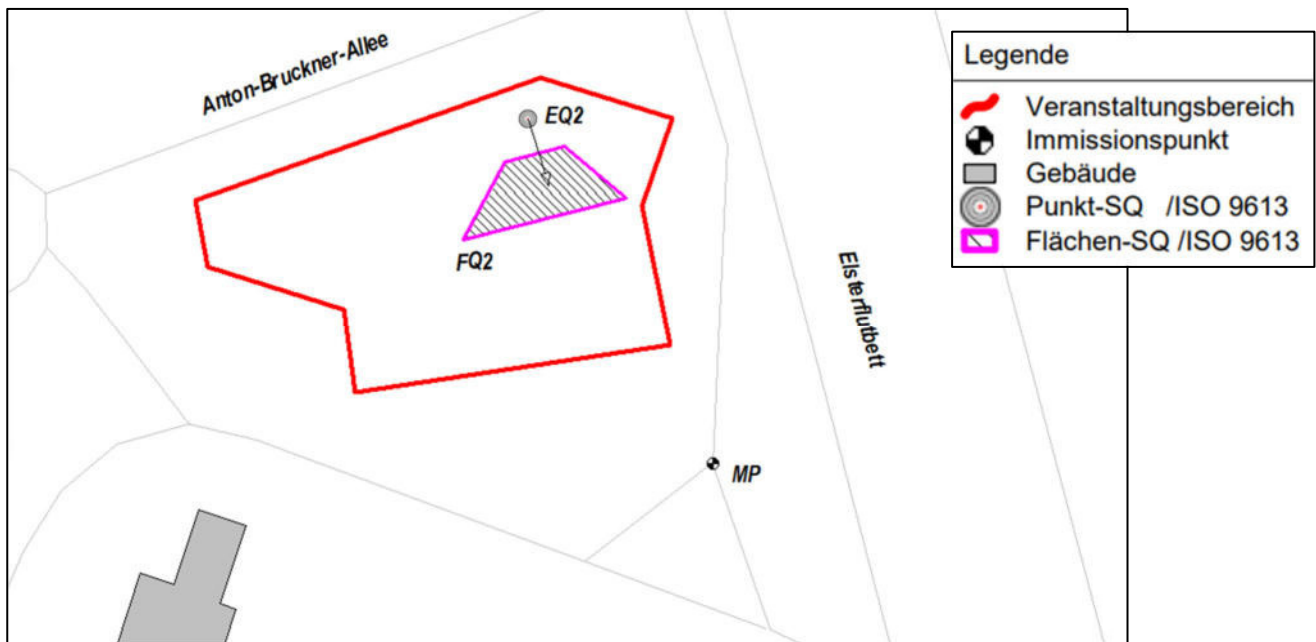


Abbildung: Lageplan Vorzugs-Bühnenstandort EQ2 und Kontroll-Messort MP für Veranstaltungen im Clara-Zetkin-Park, Wiese vor AOK BSV Leipzig

mit...

EQ2: Vorzugsstandort Beschallungsanlage mit Vorzugs-Hauptabstrahlrichtung von 163° (bei Norden: 0°)

FQ2: Vorzugsstandort Zuschauerbereich

MP: Kontroll-Messort an Wegkreuzung, Abstand zur Beschallungsanlage ca. 100 m

Einzuhaltende Immissionswerte am Kontroll-Messort MP beim Betrieb der Bühnen-Beschallungsanlagen (EQ2):

L_{A,m}: 66 dB(A) (Mittelungspegel, A-bewertet) werktags tagsüber

bzw. alternativ

L_{AFTm,5}: 71 dB(A) (Taktmaximal-Mittelungspegel im 5s-Takt)

L_{C,m}: 69 dB(C) (Mittelungspegel, C-bewertet) werktags tagsüber

Merkblatt zum Schallimmissionsschutz für den Veranstalter bei Veranstaltungen im Clara-Zetkin-Park, Wiese vor AOK BSV Leipzig

Szenarium „Konzert Genre G3 (Elektro / Techno / Hip-Hop / Metal / Punk / Schlager)“,
 Mindestversorgungspegel des Publikums: $L_V = 86 \text{ dB(A)}$ (Kleinbühnen), Genrekorrektur $K_G = +4 \text{ dB}$
 mögliche Veranstaltungszeiten: keine Durchführung möglich
 keine Zulassung für „seltene Ereignisse“

Verortung:

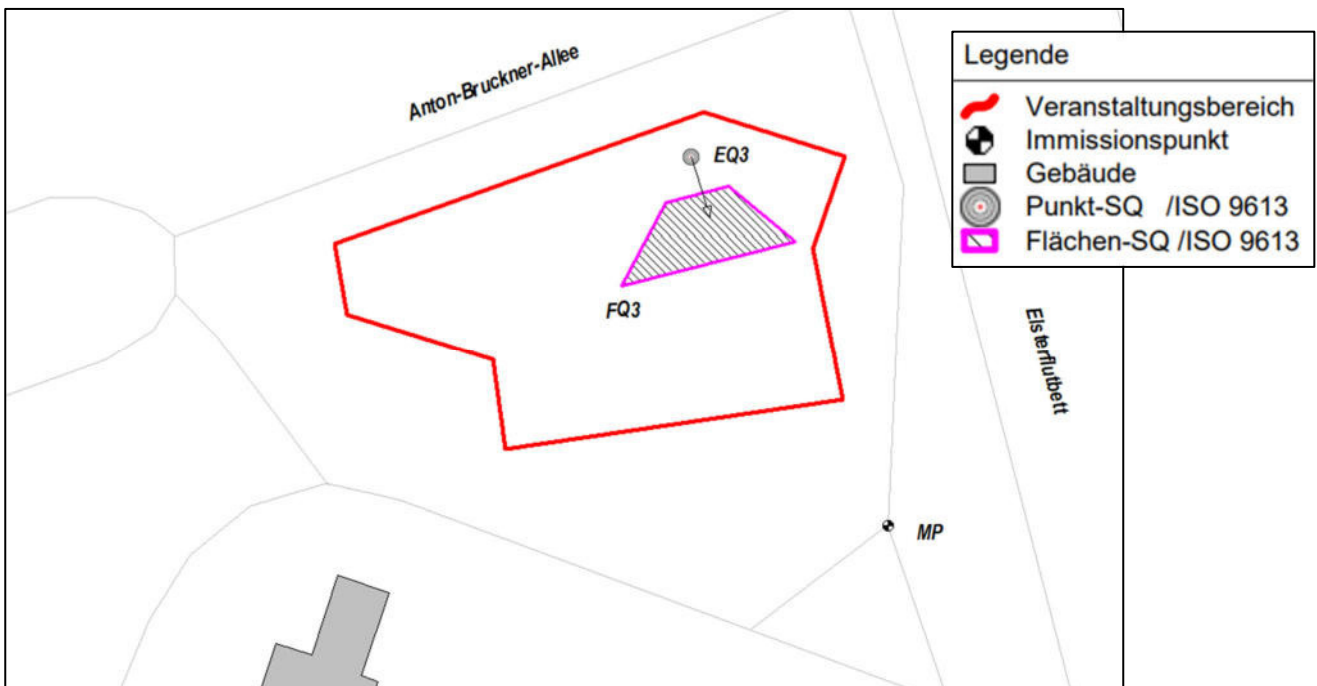


Abbildung: Lageplan Vorzugs-Bühnenstandort EQ3 und Kontroll-Messort MP für Veranstaltungen im Clara-Zetkin-Park, Wiese vor AOK BSV Leipzig

mit...

EQ3: Vorzugsstandort Beschallungsanlage mit Vorzugs-Hauptabstrahlrichtung von 163° (bei Norden: 0°)

FQ3: Vorzugsstandort Zuschauerbereich

MP: Kontroll-Messort an Wegkreuzung, Abstand zur Beschallungsanlage ca. 100 m

Einzuhaltende Immissionswerte am Kontroll-Messort MP beim Betrieb der Bühnen-Beschallungsanlagen (EQ3):

L_{A,m}: ---

bzw. alternativ

L_{AFTm,5'}: ---

L_{c,m}: ---

Merkblatt zum Schallimmissionsschutz für den Veranstalter bei Veranstaltungen im Clara-Zetkin-Park, Wiese vor AOK BSV Leipzig

Szenarium „Bühne mit Freilichtkino / Theater / Kabarett / Lesungen / Hörspiele“,
Mindestversorgungspegel des Publikums: $L_V = 68 \text{ dB(A)}$ (Freilichtkinos)
mögliche Veranstaltungszeiten: *werktags und sonntags ganztägig (08.00 – 22.00 Uhr)*
keine Zulassung für „seltene Ereignisse“

Verortung:

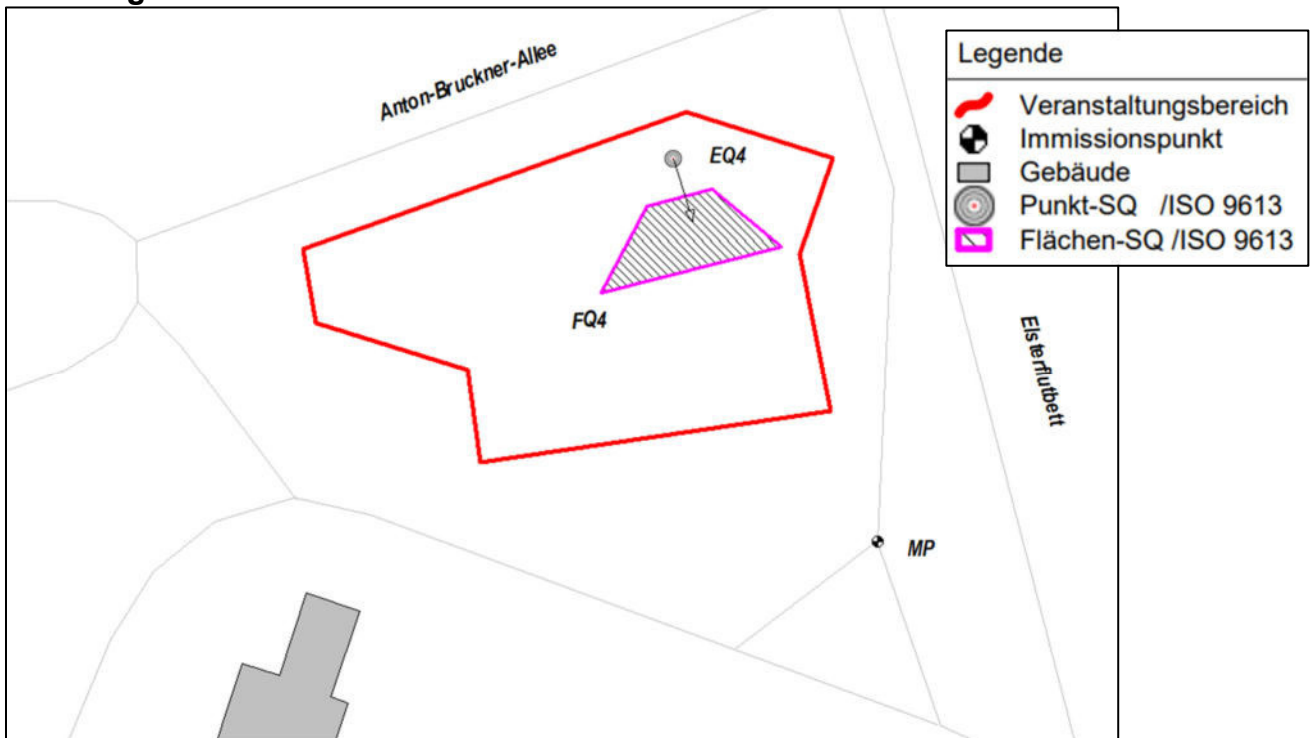


Abbildung: Lageplan Vorzugs-Bühnenstandort EQ4 und Kontroll-Messort MP für Veranstaltungen im Clara-Zetkin-Park, Wiese vor AOK BSV Leipzig

mit...

EQ4: Vorzugsstandort Beschallungsanlage mit Vorzugs-Hauptabstrahlrichtung von 163° (bei Norden: 0°)

FQ4: Vorzugsstandort Zuschauerbereich

MP: Kontroll-Messort an Wegkreuzung, Abstand zur Beschallungsanlage ca. 100 m

Einzuhaltende Immissionswerte am Kontroll-Messort MP beim Betrieb der Bühnen-Beschallungsanlagen (EQ4):

$L_{A,m}$: **63/58**dB(A) Mittelungspegel, A-bewertet) **werktags** (außerhalb Ruhezeiten)/**sonntags** tagsüber und **werktags innerhalb Ruhezeiten**

bzw. alternativ

$L_{AFTm,5}$: **68/63** dB(A) (Taktmaximal-Mittelungspegel im 5s-Takt)